


FIG 1

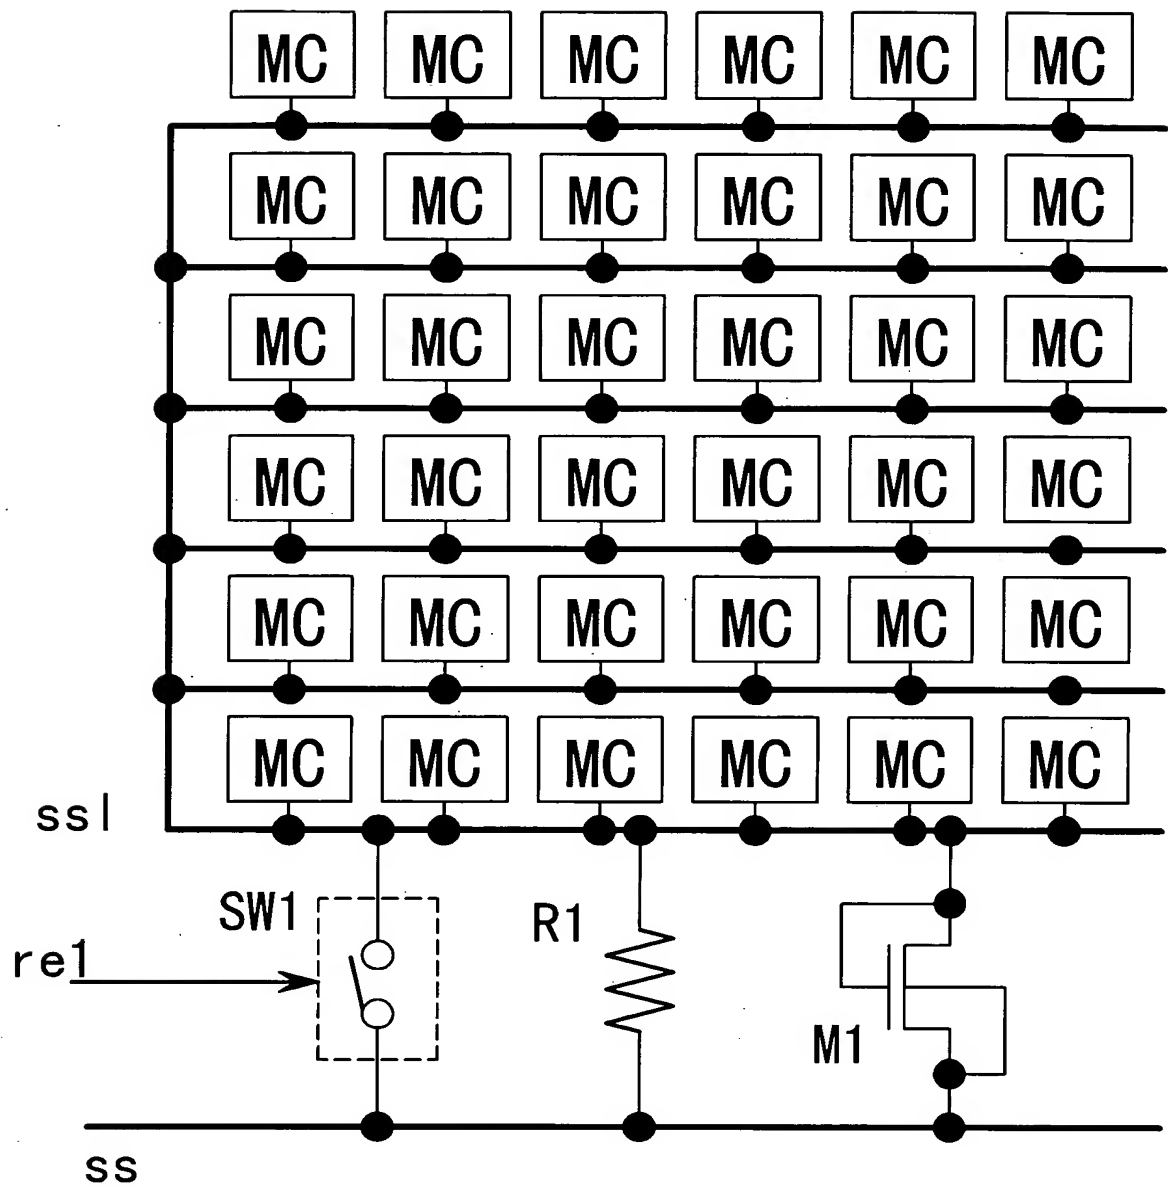

[illegible]

FIG. 4

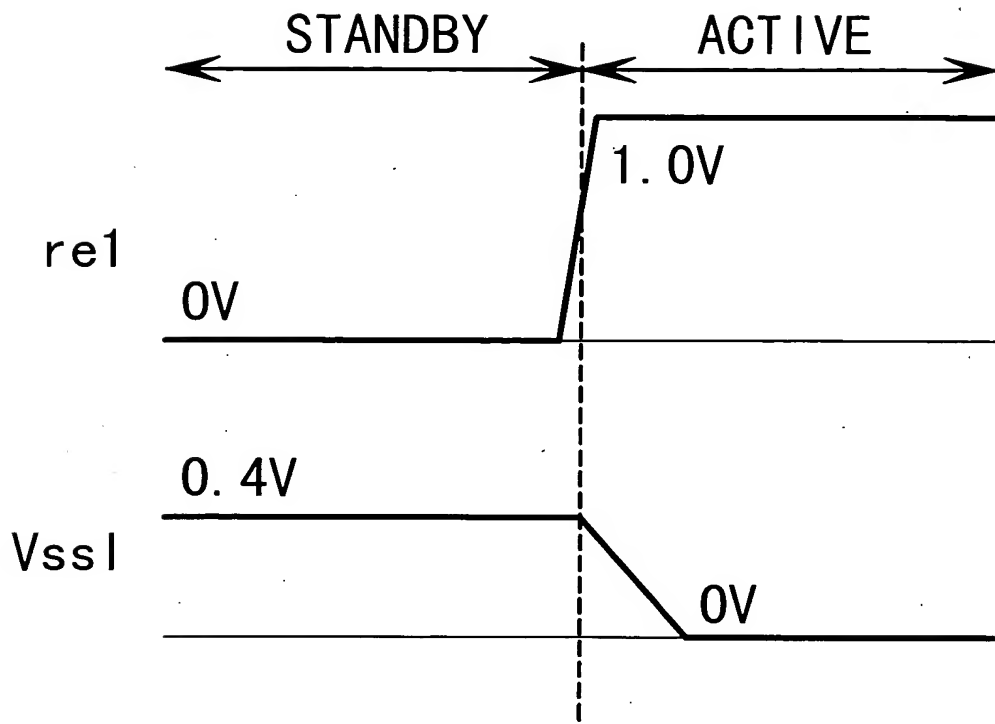


FIG. 8

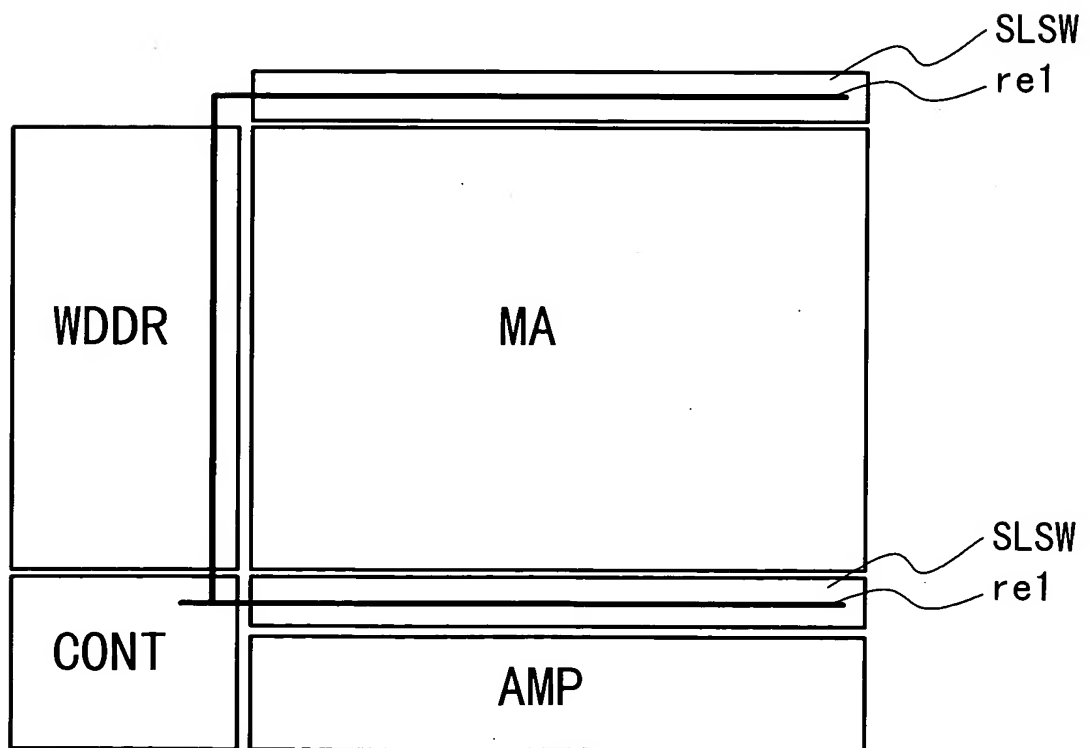


FIG 5

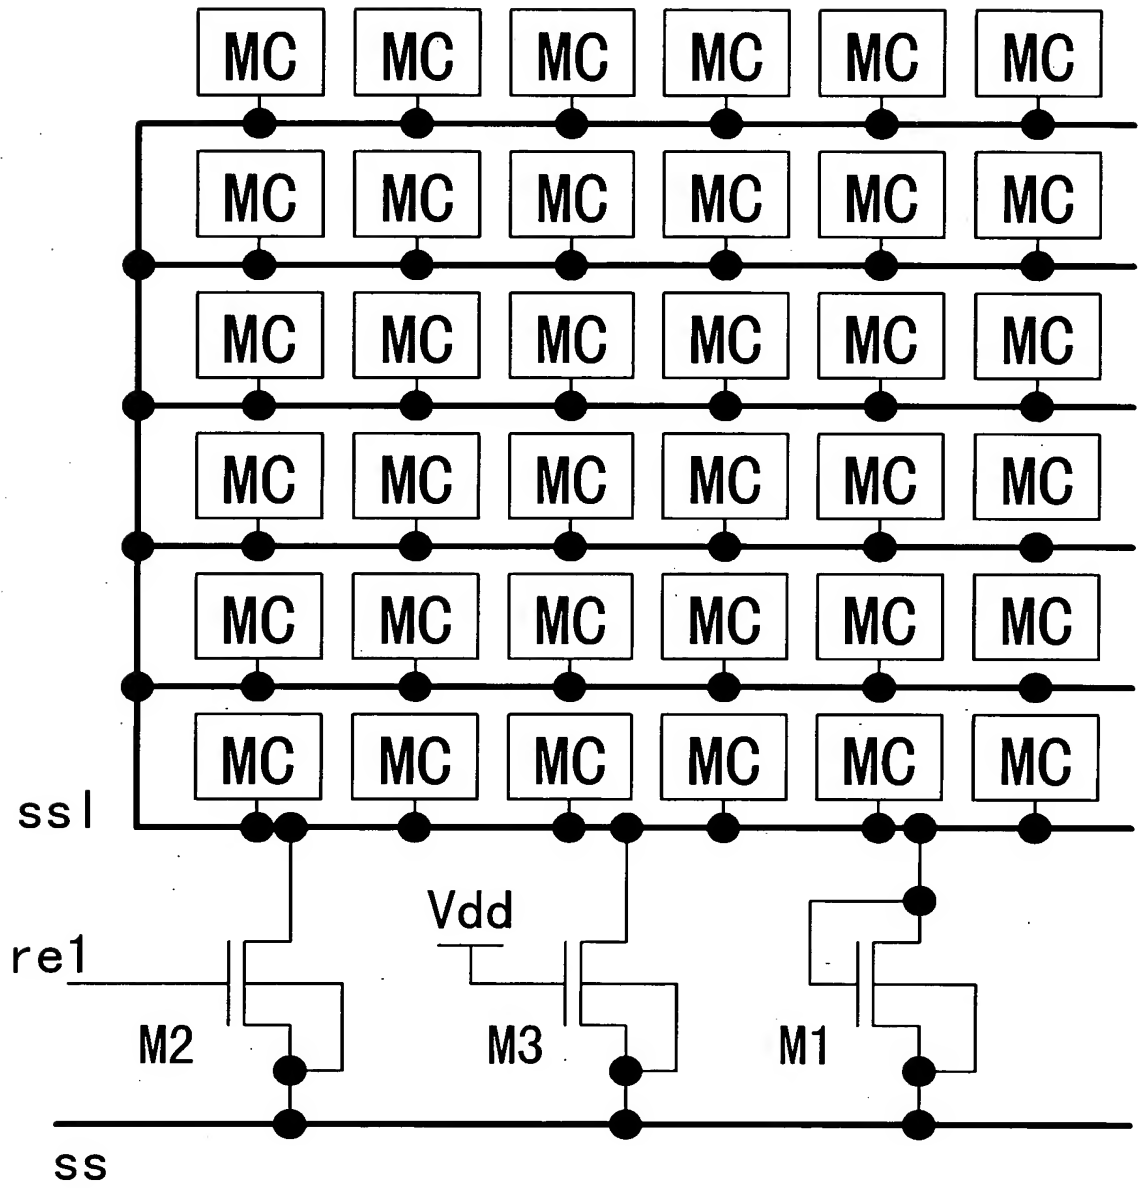


FIG 6A

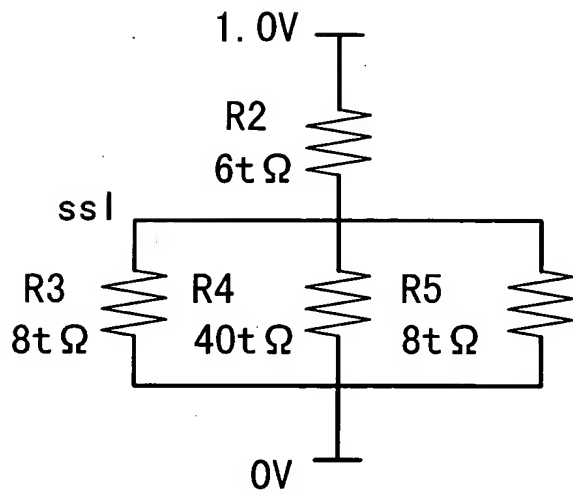


FIG. 6B

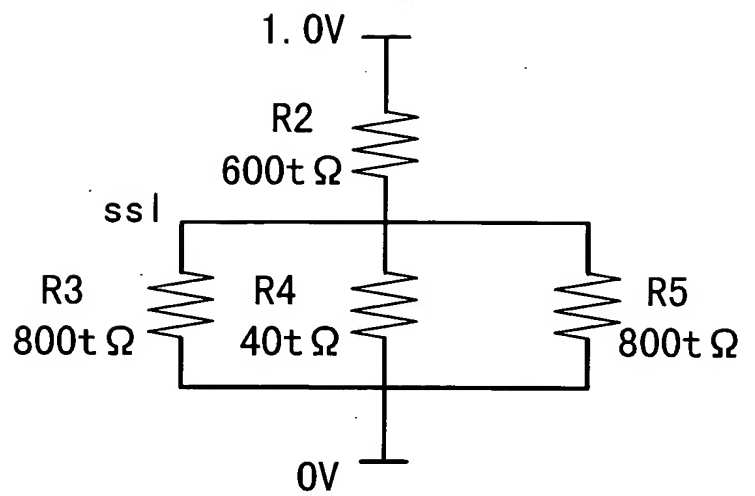


FIG. 7

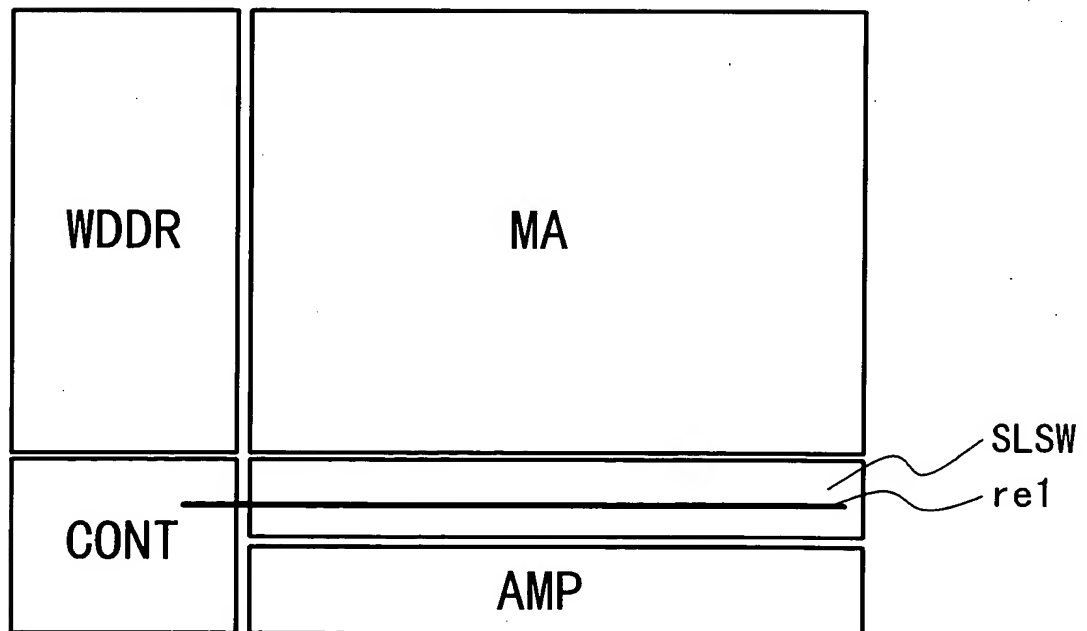


FIG. 9

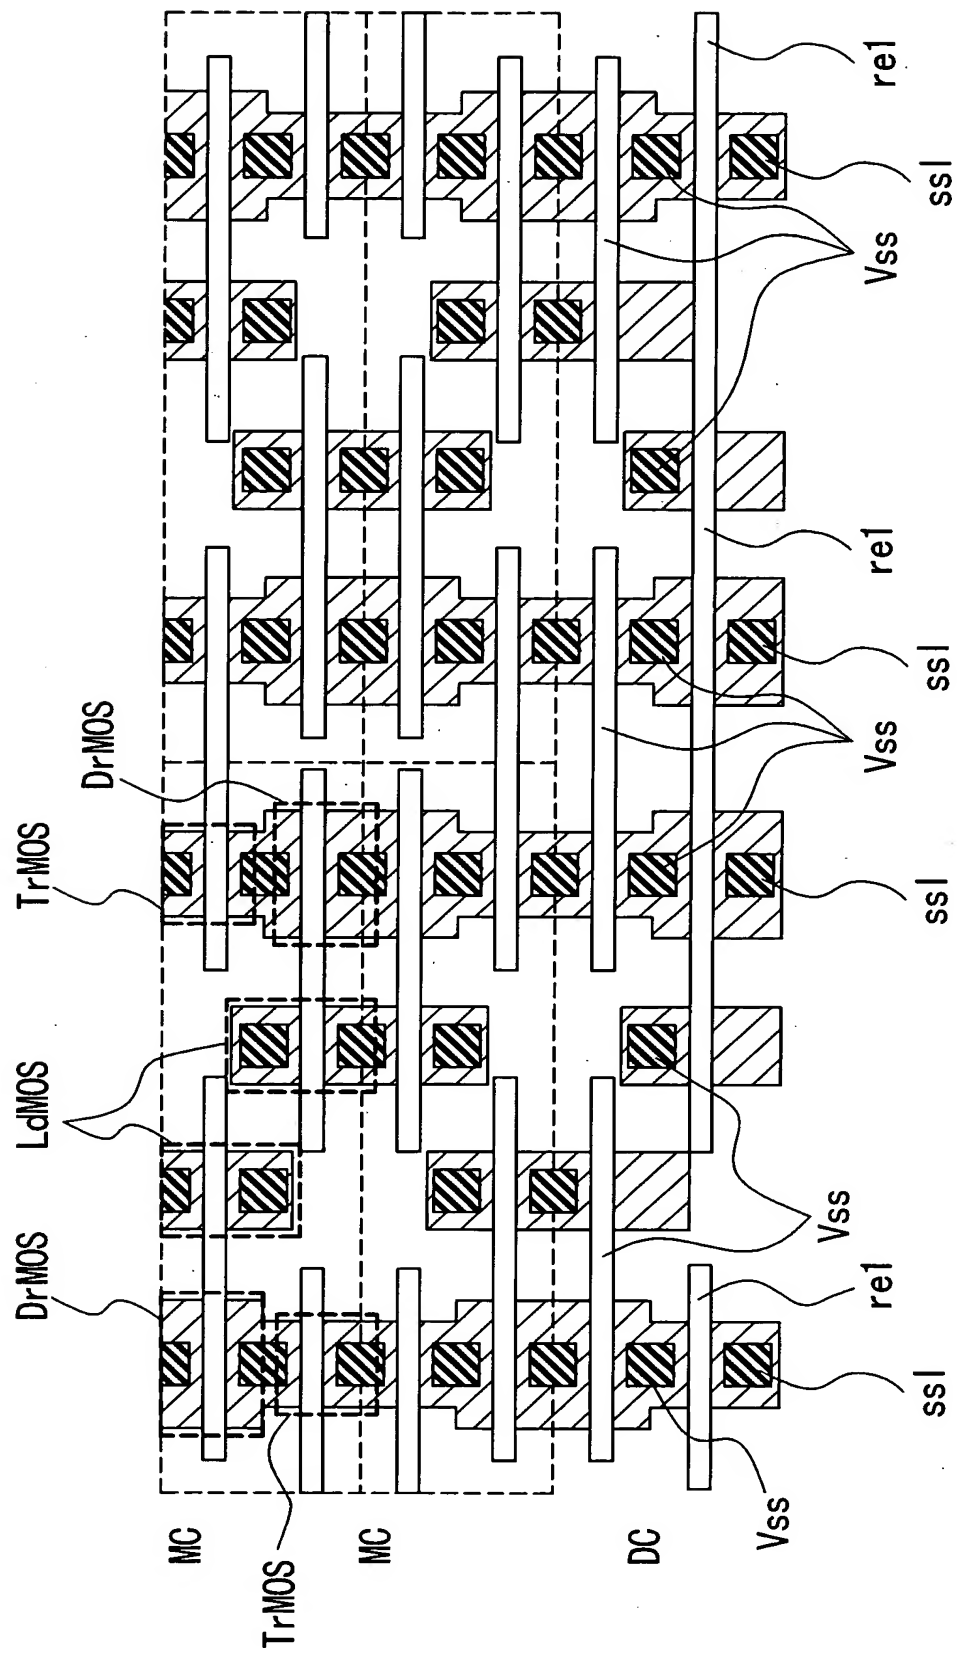


FIG 10

	MT1, MT2	MD1, MD2	ML1, ML2	I _{vt} /h _{vt}
CASE1	0.50	0.50	0.50	0.40/0.50
CASE2	0.50	0.50	0.70	0.40/0.50
CASE3	0.50	0.60	0.70	0.40/0.50
CASE4	0.40	0.50	0.70	0.40/0.50

FIG. 12

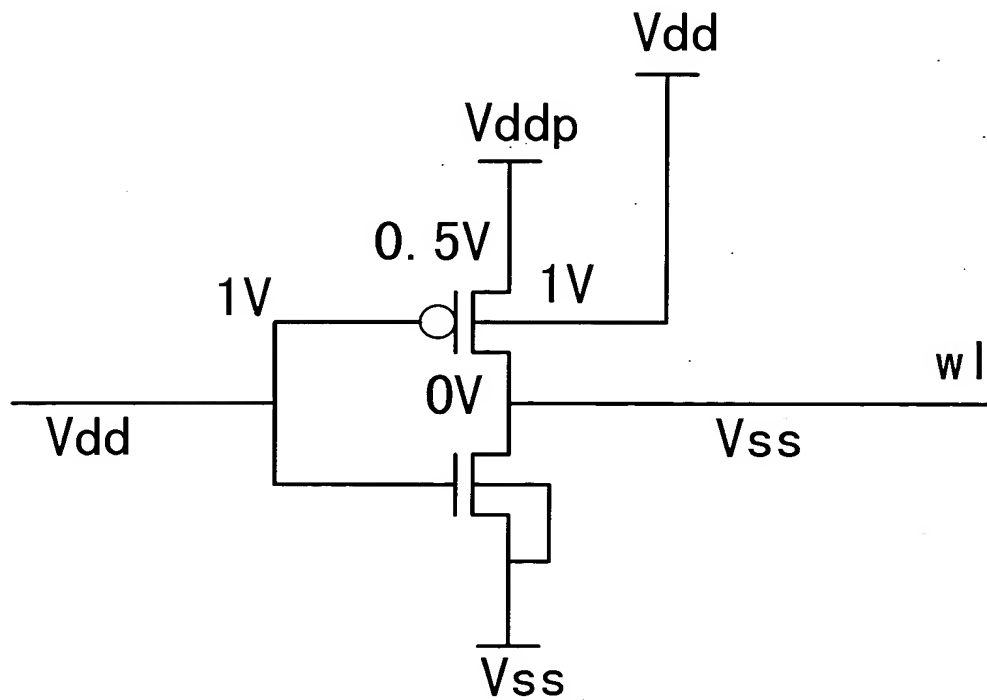


FIG. 11

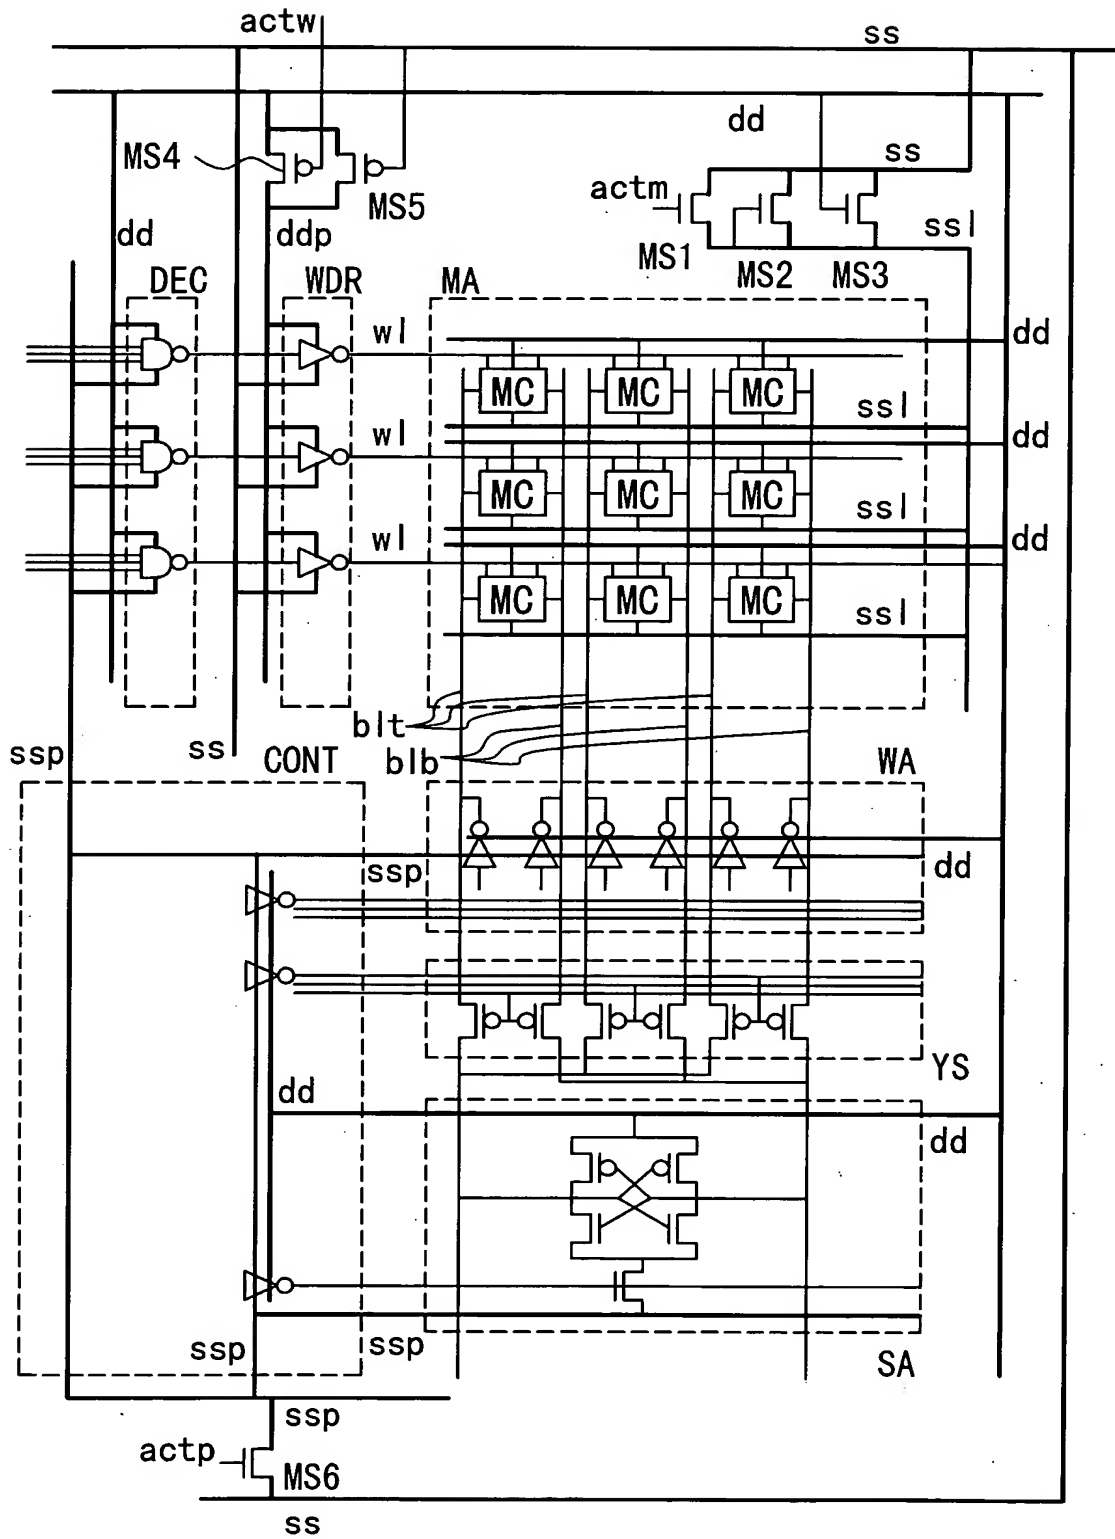


FIG 13

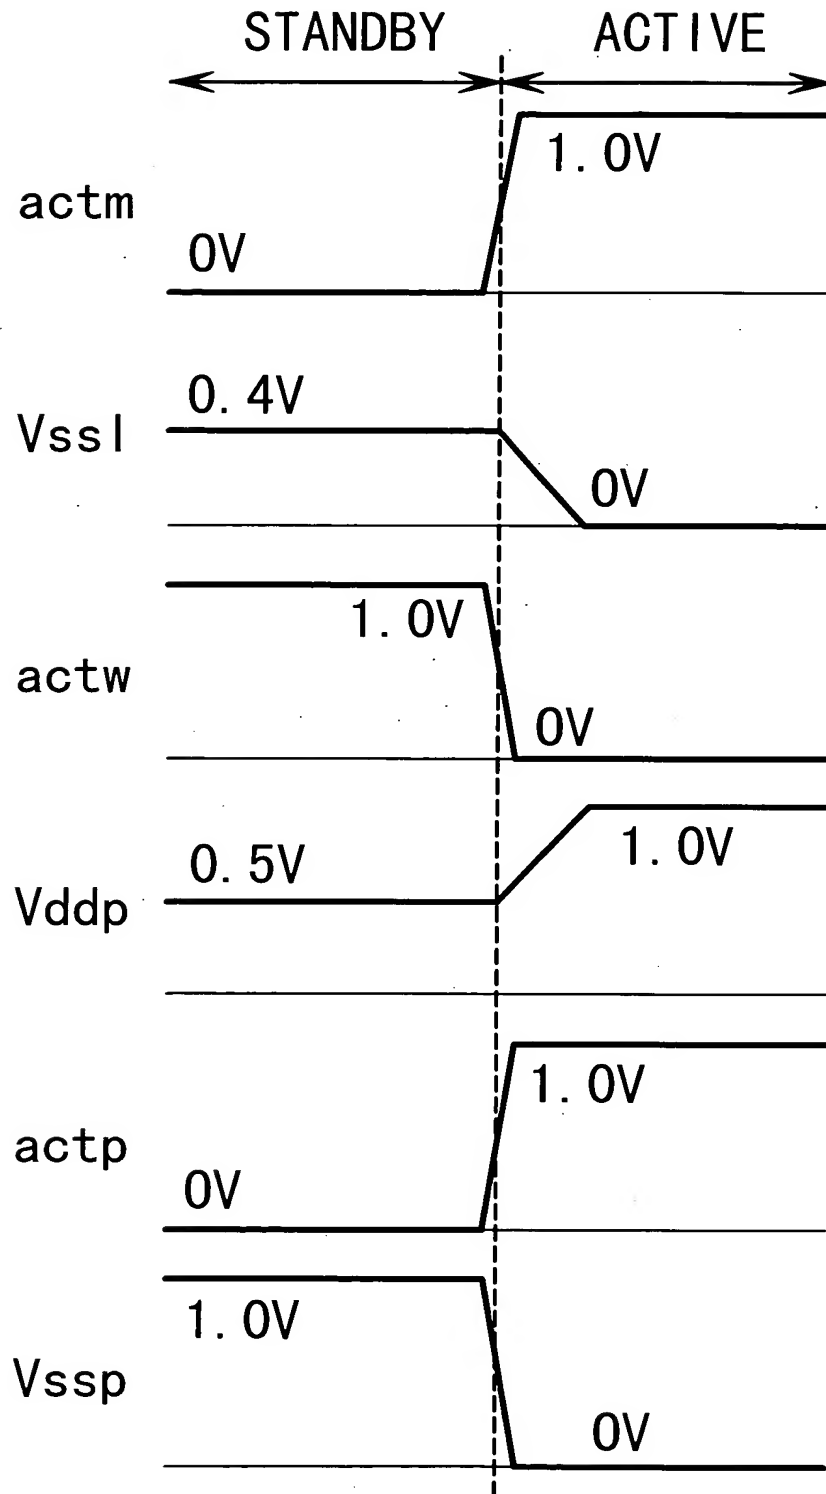


FIG. 14

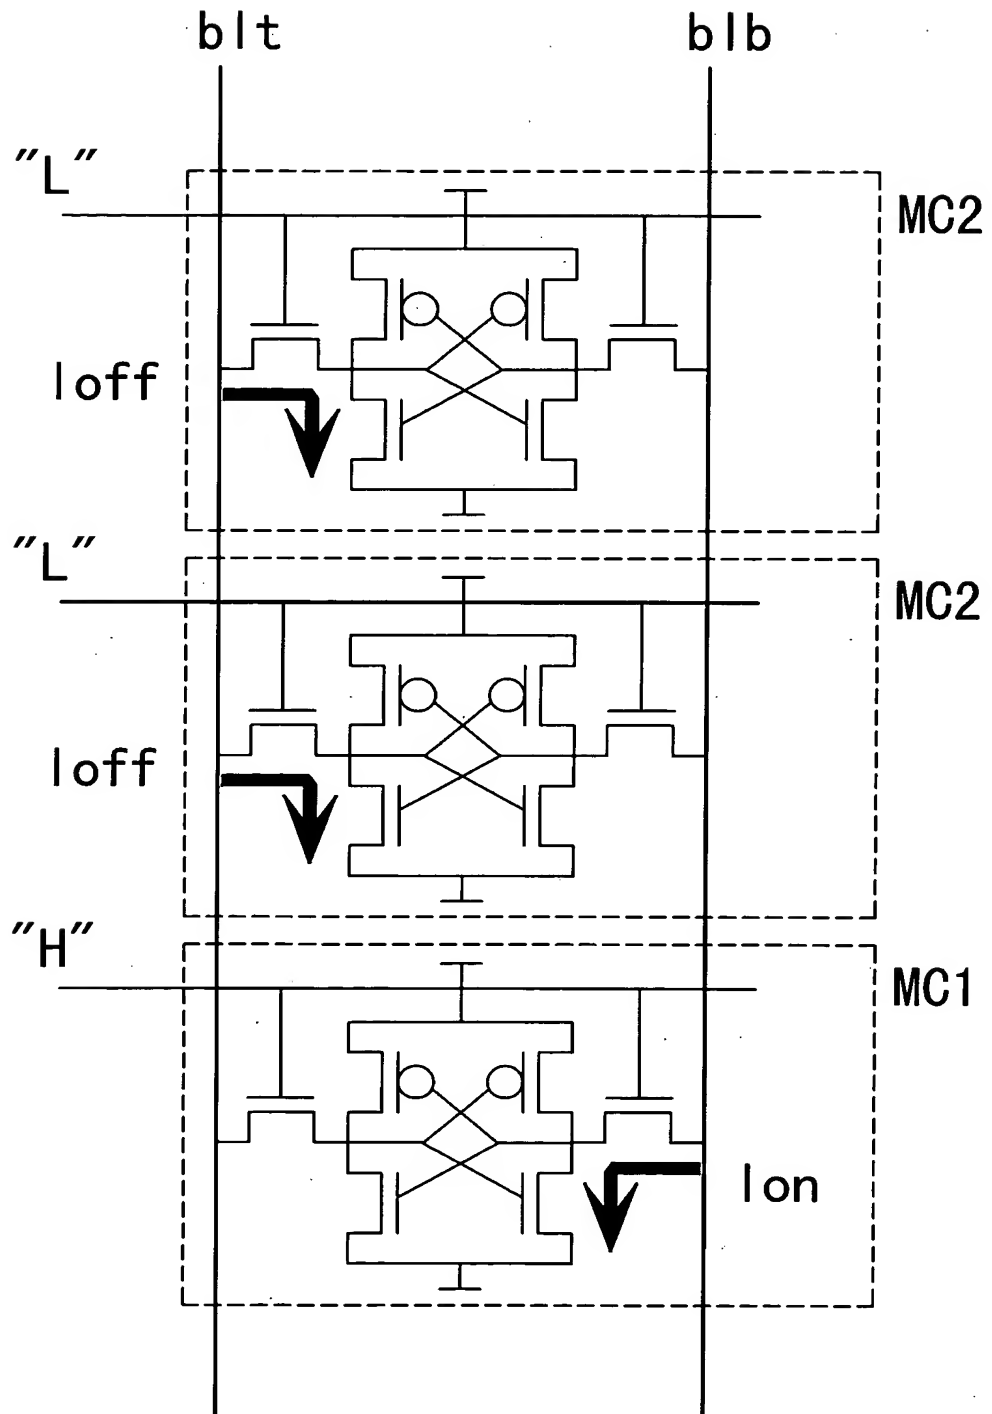


FIG. 15

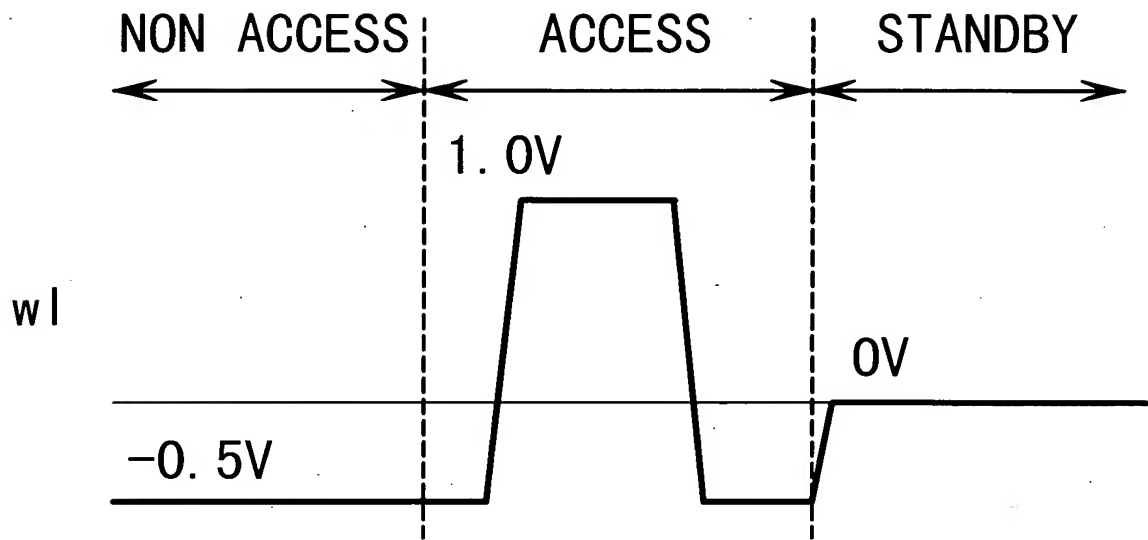


FIG. 16

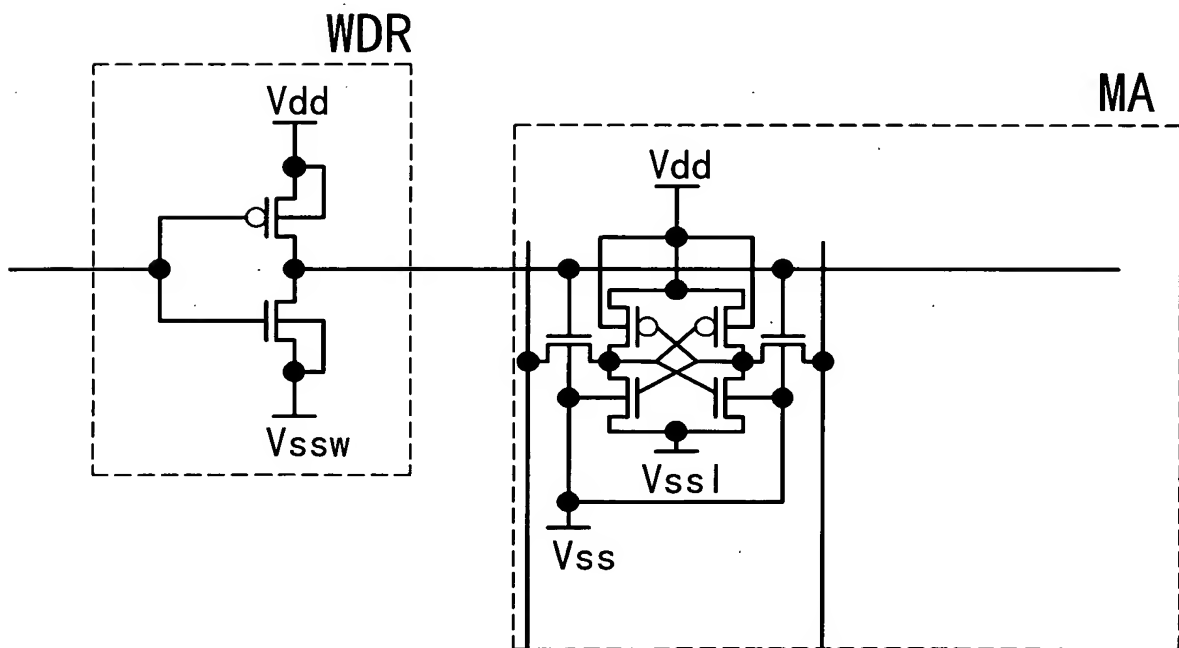


FIG 17

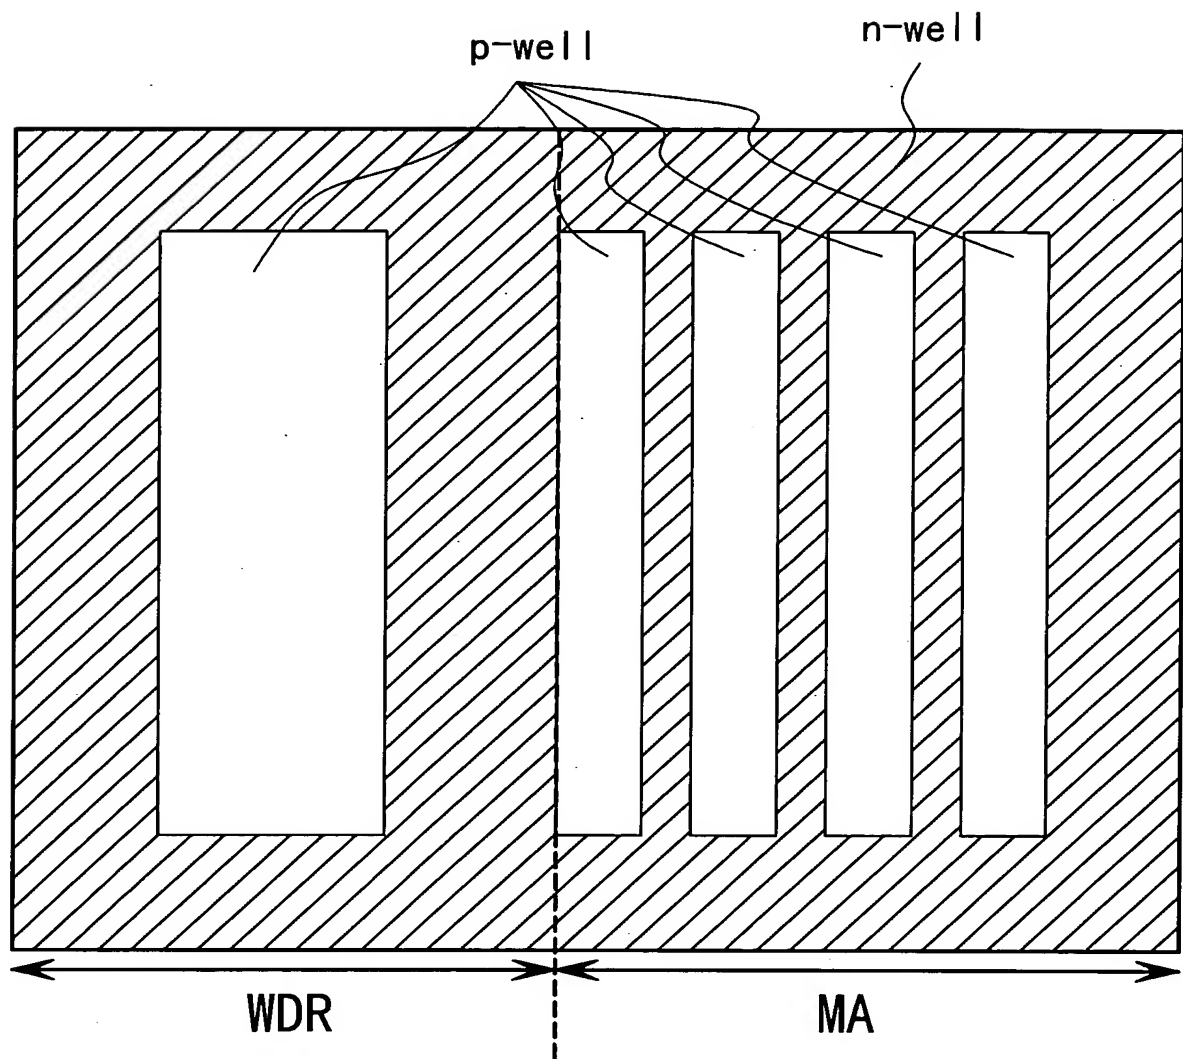


FIG 18

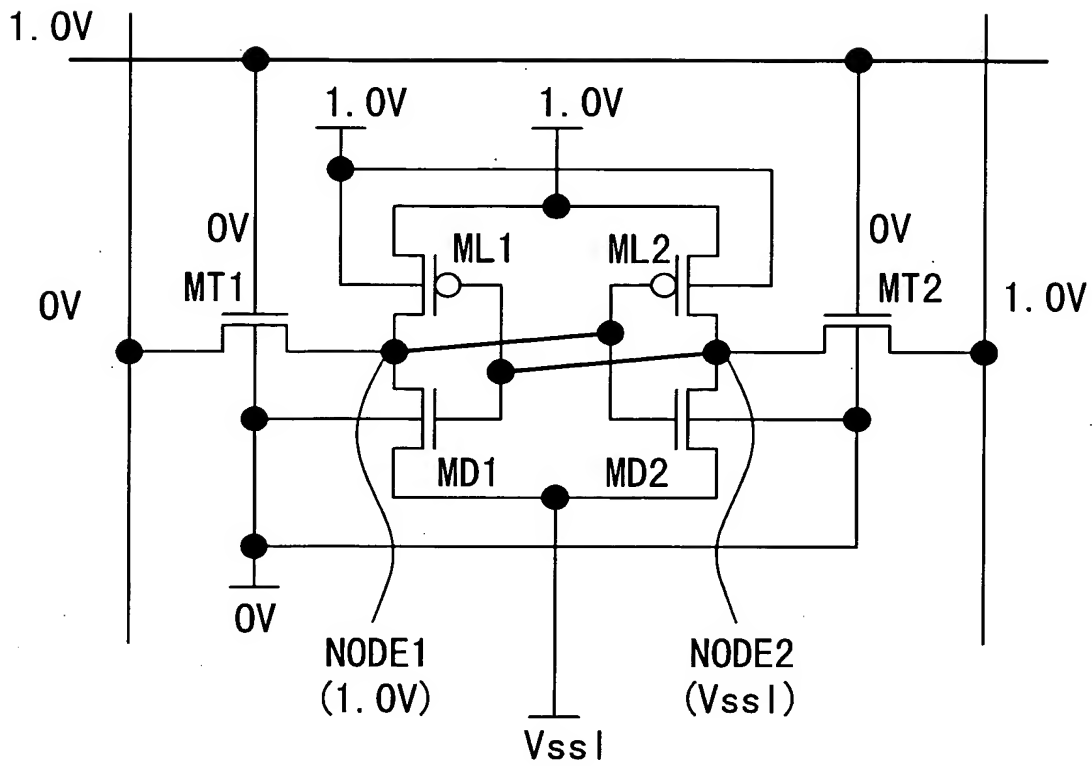


FIG. 19

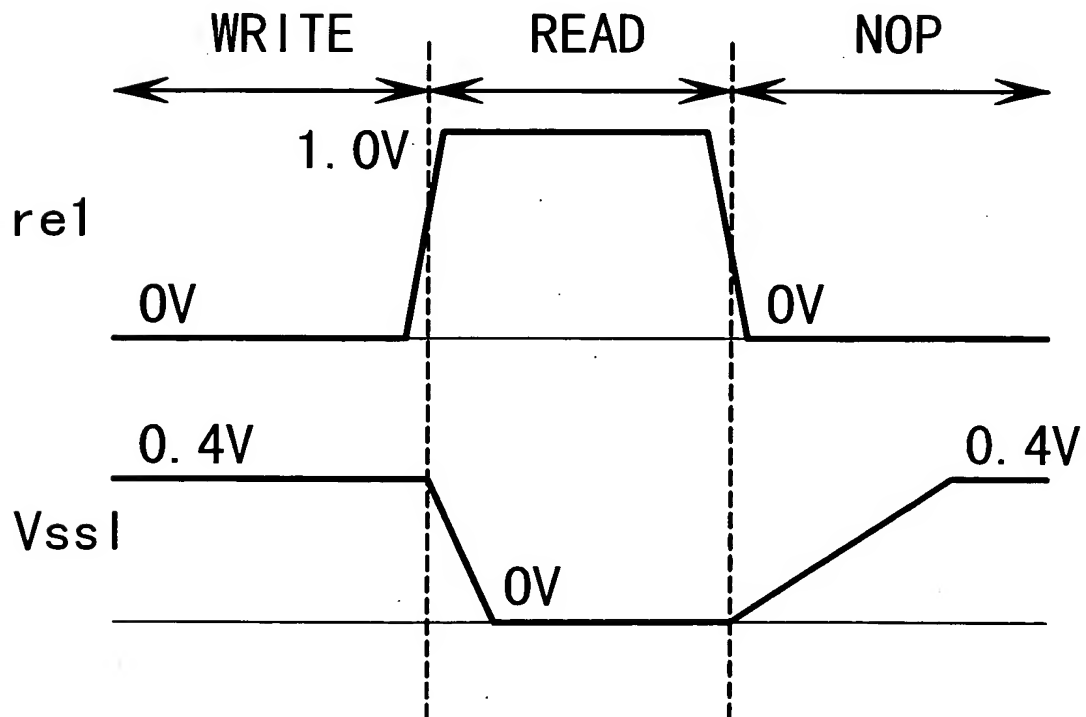


FIG. 20

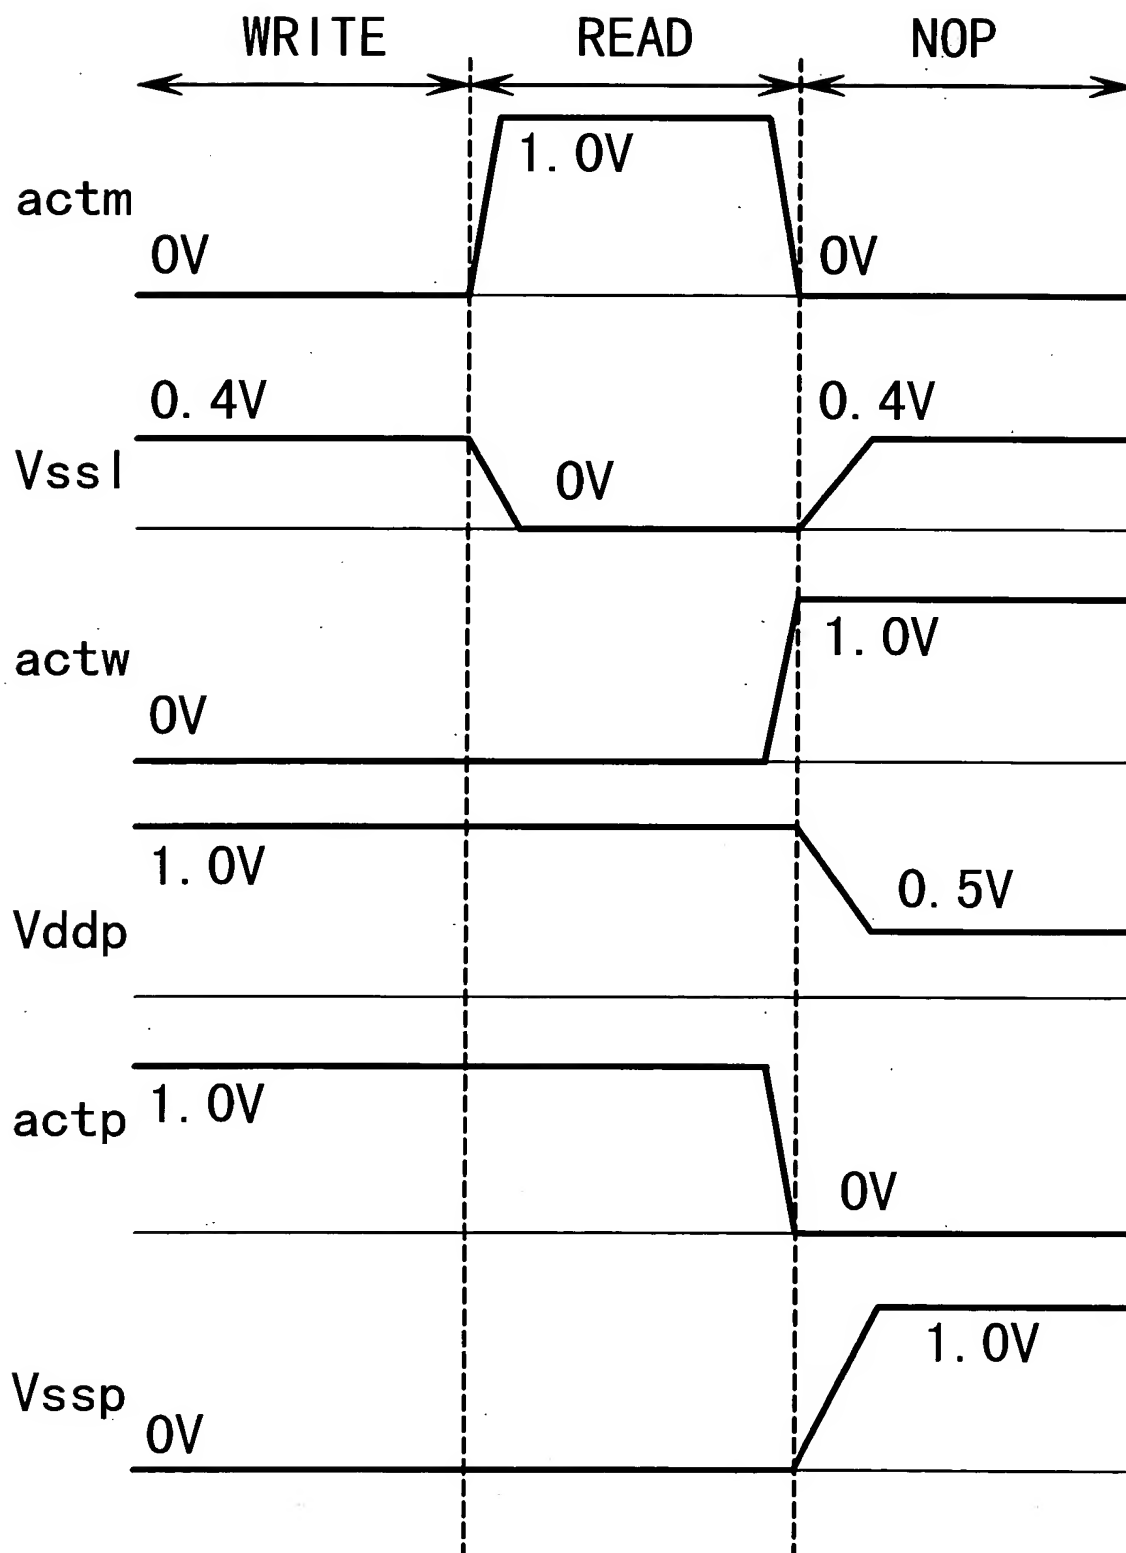


FIG. 21

